

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОПОРА ТРУБЧАТАЯ

КРУТОИЗОГНУТЫХ ОТВОДОВ

ОСТ 34-10-622-93

Типы и основные размеры

ОКП 31 1311



Дата введения 01.01.94

1. Настоящий стандарт распространяется на опоры трубчатые крутоизогнутых отводов, предназначенные для трубопроводов ТЭС Дн 57 ÷ 530 мм, не подведомственных "Правилам пара и горячей воды" с температурой среды $t_{\text{раб}} \leq 115^{\circ}\text{C}$.


2. Детали и сборочные единицы изготавливаются по рабочим чертежам "Опоры подвижные и неподвижные" Л8-200.000.

3. Типы и основные размеры должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Смп.2 ОСТ 34-10-622-93

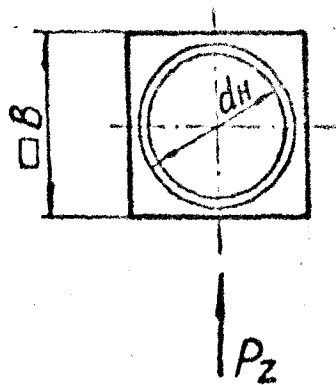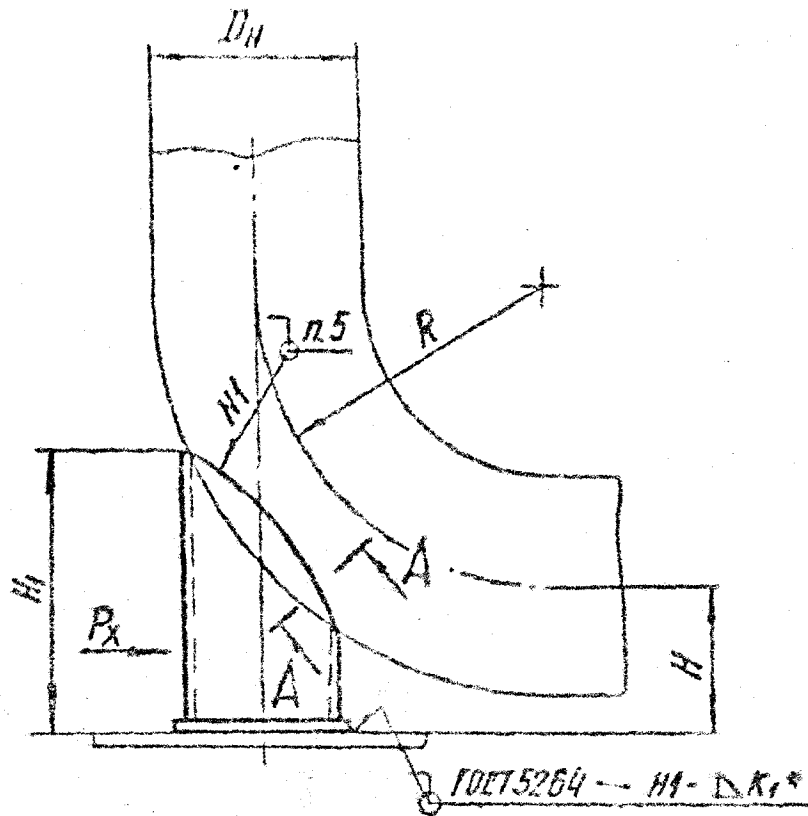

A-A повернуто

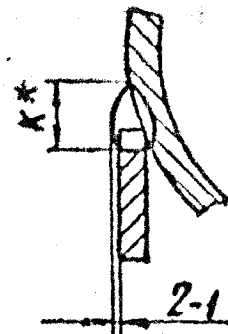

* Для неподвижных опор.

Размеры в мм

Исполнения опор	Для отводов	Допускаемые нагрузки, *		R	d _H	H	H ₁	B	K	K ₁	Масса, кг	
		Вертикальная	осевая P _x при									
			P _z = P _x									P _z = 0,5 P _x
01	57	1,0 (100)	2,0 (200)	75	57	128	178	70			0,8	
02	76	1,5 (150)	2,5 (250)	105	57	138	183	70			0,9	
03	89	2,0 (200)		120		144	188		4 ⁺¹	4	1,0	
04	108	3,0 (300)	3,0 (300)	150	76	154		100			1,4	
05	133	4,0 (400)	4,0 (400)	190	89	167	246				1,7	
06	159	5,0 (500)	7,0 (700)	225	133	180	315	140			3,4	
07	219	11,0 (1100)	11,5 (1150)	300		210	345			5	6,0	
08			9,5 (950)		159	260	395	170			7,0	
09	273	19,0 (1900)	10,0 (1000)	375		236	365		6 ⁺²		6,2	
10			8,5 (850)			286	415				7,2	
11	325	25,0 (2500)	24,0 (2400)	450	219	262	447	250			14,9	
12			20,0 (2000)			312	497				16,7	
13	377	30,0 (3000)	32,0 (3200)	525	273	288	530	300		6	20,6	
14			28,0 (2800)			338	580				22,9	
15	426	36,0 (3600)	40,0 (4000)	600	325	313	605	350		8 ⁺²	32,7	
16			34,0 (3400)			363	655				36,4	
17	530	45,0 (4500)	78,0 (7800)	500	377	365	512	400		9	39,0	
18			68,0 (6800)			415	562				43,6	

Стр. 4 ОСТ 34-10-622-93

Пример условного обозначения опоры под отвод трубопровода Дн 426 мм с высотой $H=363$ мм:

Опора 426-16 ОСТ 34-10-622

4.* Величины осевых и боковых нагрузок для неподвижных опор заданы при отсутствии внешних изгибающих моментов.

5. Сварка ручная электродуговая.

Электрод Э42А ГОСТ 9467.

6. Привязка исполнений опор по ОСТ к соответствующим исполнениям по рабочим чертежам осуществляется согласно Приложения 3, лист 10.

Детали опор приведены в рабочих чертежах.

7. Остальные технические требования по ТУ 34-42-10380 и по ОСТ 34-10-723.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ Министерства топлива и энергетики
Российской Федерации № 158 от 12 июля 1993 г.

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.И.Есарев, В.В.Горбачев, О.В.Стрельников (руководитель темы),
Н.В.Паутов.

ВЗАМЕН ОСТ 34-42-622-84

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которые дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 5264-80	3. Чертеж
ГОСТ 9467-75	5
ТУ 34-42-10380-83	7
ОСТ 34-10-723-93	7

Длины и массы допустимых пролетов трубопроводов

Характеристика трубопровода	Размеры труб, мм		Наибольший принятый пролет трубопровода, м	Масса* теплоизоляционного слоя с покрытием, кг	Масса трубопровода с изоляцией, кг				
	Dн	S			без воды		заполненного водой		
					l, пог. м	Принятотого пролета	l, пог. м	Принятотого** пролета	
$t \leq 425^\circ\text{C}$ $P_{\text{раб}} < 2,2 \text{ МПа}$ (22 кгс/см ²)	57	3	12	3,6	19,2	23,2	86	25	90
	76			4,6	23,5	28,9	133	33	152
	89	3,5		4,9	28,7	36	177	41	201
	108	4		6,3	28,9	39	246	47	296
	133			7,4	27,8	41	303	53	392
	159	5		8,9	26,2	45	400	62	552
	219	7		11,8	32,6	69	820	102	1200
	273	8		50,5	103	1235	155	1850	
	325			65,2	128	1535	200	2400	
	377	9		59,0	140	1680	242	2900	
426	61,4		154	1850	285	3420			
$t \leq 415^\circ\text{C}$ $P_{\text{раб}} < 2,1 \text{ МПа}$ (21 кгс/см ²)	530	8	84,1	187	2245	394	4730		
	720	11	106,7	299	3590	681	8170		
	820		118,4	338	4055	838	10000		
	530	8	64,5	168	2010	375	4500		
	630	12	96,0	279	3350	567	6800		
$t \leq 350^\circ\text{C}$ $P_{\text{р}} \leq 2,5 \text{ МПа}$ (25 кгс/см ²)	720	9	82,0	240	2880	627	7520		
	820	11	90,8	310	3720	810	9720		
	1020	14	109,4	457	5485	1230	14760		
	1220		126,0	542	6500	1530	18360		
	1420	15	645	7710	2160	25920			

* Масса теплоизоляции трубопроводов принята согласно Указанию №1 Минэнерго СССР от 30 января 1978г. (для трубопроводов главного корпуса).

** Допускается перегрузка на пролет в размере 1%.

Приложение 1
(Лист 2)


Продолжение

Характеристика трубопровода	Размеры труб, мм		Наибольший принятый пролет трубопровода, м	Масса* теплоизоляционного слоя с покрытием, кг	Масса трубопровода с изоляцией, кг			
	Dн	S			без воды		заполненного водой	
					1 пог. м	принятая пролета	1 пог. м	принятая** пролета
$t \leq 350^\circ\text{C}$ $P_y \leq 1,6 \text{ МПа}$ (16 кгс/см^2)	530	8	12	64,5	167	2000	375	4500
	630			73,3	196	2352	491	5890
	720			82,0	222	2665	611	7330
	820	9		90,8	271	3250	776	9300
	920	10		100,6	325	3900	960	11500
	1020			109,4	358	4295	1143	13700
	1220	11		126,0	454	5450	1580	18960
	1420	14		146,5	632	7585	2152	25800
1620	225,0		779	9350	2768	33200		
$t \leq 300^\circ\text{C}$ $P_y \leq 1,6 \text{ МПа}$ (16 кгс/см^2)	57	3	4,1	14,7	19	78	21	86
	76		4,9	18,4	24	118	28	137
	89		5,1	28,7	35	178	40	204
	108	3,5	6,5	23,5	33	215	41	266
	159	4,5	9,1	26,2	43	391	61	555
	219	6	11,8	32,6	64	755	98	1155
	273		36,8	76	910	129	1550	
	325		40,9	88	1055	165	1980	
	426	7	61,4	134	1600	267	3200	
478	35,4		116,7	1400	285	3420		

* Масса теплоизоляции трубопроводов принята согласно „Указанию №1 Минэнерго СССР от 30 января 1978г. (для трубопроводов главного корпуса).

** Допускается перегрузка на пролет в размере 1%.

Данные для расчета неподвижных опор

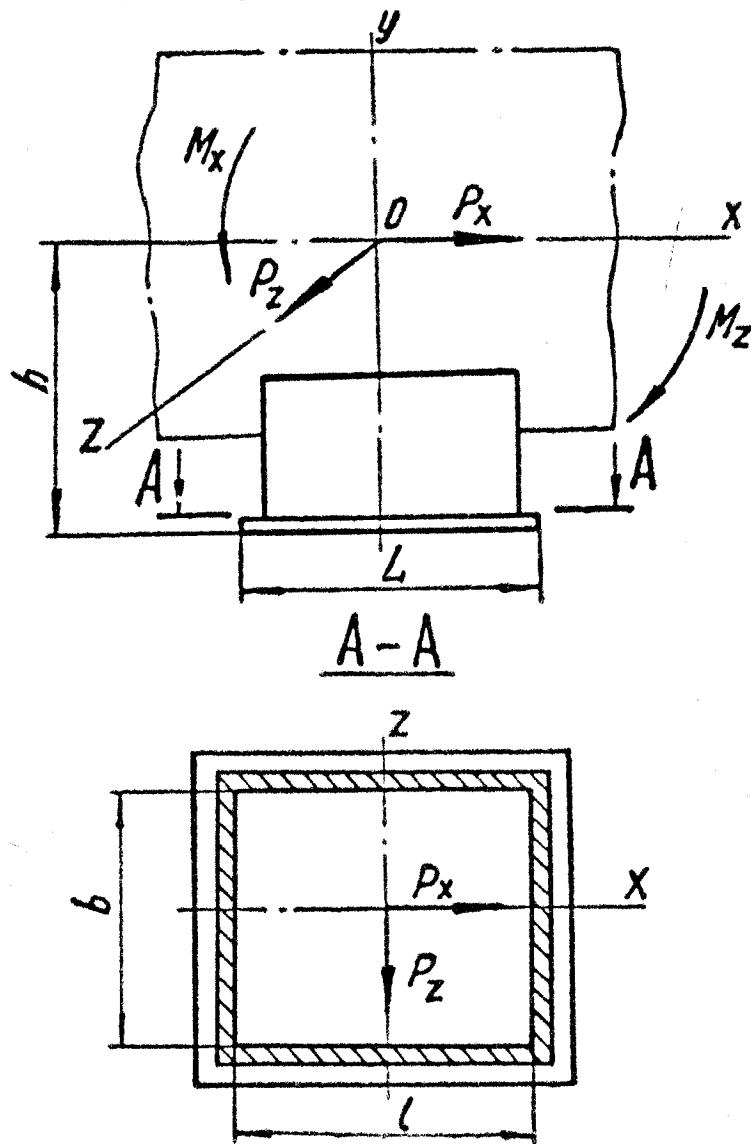

- P_x и P_z — горизонтальные усилия, действующие на опору, кгс ;
 M_x и M_z — изгибающие моменты от сил, соответственно P_z и P_x ,
 действующие относительно осей X и Z , кгс·м ;
 W_x и W_z — моменты сопротивления изгибу сечения сварных
 швов относительно осей X и Z , см³ ;
 h — расстояние от места приложения сил до сечения
 сварных швов, см ;
 F — площадь сечения сварных швов, см² .

ОСТ 34-10-616-93 ÷ ОСТ 34-10-618-93

Приложение 2
(Лист 2)

Исполнения опор по		Для трубопро- водов D _н , мм	h, мм	F, см ²	W _x , см ³	W _z , см ³	Допускаемые изгибающие моменты от сил P _x и P _z кН·см (кгс·м) при			
ОСТ 34-10-616	ОСТ 34-10-617						ОСТ 34-10-618	P _z = P _x		P _z = 0,5P _x
							M _x	M _z	M _x	M _z
01 и 02	01 и 02	57	129	5	6	11	40	40	30	80
03 и 04	03 и 04	76	138	6	11	15	65	65	45	90
05 и 06	05 и 06	89	145							
07 и 08	07 и 08		154	10	32	32	155	155	102	205
11 и 12	—	108		13	45	55	230	230	162	325
09 и 10	09 и 10		204	10	32	32	155	155	102	205
13 и 14	—			13	45	55	230	230	162	325
15 и 16	11 и 12		167	10	32	32	155	155	102	205
19 и 20	—	133		13	45	55	234	234	158	317
17 и 18	13 и 14		217	10	32	32	155	155	108	217
21 и 22	—			13	45	55	238	238	163	326
23 и 24	15 и 16		180	11	39	36	182	182	119	238
27 и 28	—	159		14	54	62	270	270	180	360
25 и 26	17 и 18		230	11	39	36	184	184	120	240
29 и 30	—			14	54	62	276	276	184	368

Приложение 2
(Лист 3)

Исполнения опор по		Для трубопроводов Dн, мм	h, мм	F, см ²	Wx, см ³	Wz, см ³	Допускаемые изгибающие моменты от сил P _x и P _z кН·см (кгс·м) при			
							P _z = P _x		P _z = 0,5 P _x	
ОСТ 34-10-616	ОСТ 34-10-617	ОСТ 34-10-618					M _x	M _z	M _x	M _z
31 и 32	19 и 20	—	210	25	129	118	600	600	388	777
35 и 36	—	19 и 20	260	28	161	170	780	780	515	1030
33 и 34	21 и 22	—		25	129	118	600	600	396	793
37 и 38	—	21 и 22	236	28	161	170	780	780	533	1066
39 и 40	23 и 24	—		26	150	130	675	675	440	870
43 и 44	—	23 и 24	286	30	186	186	880	880	580	1160
41 и 42	25 и 26	—		26	150	130	675	675	440	880
45 и 46	—	25 и 26	262	30	186	186	890	890	590	1180
47 и 48	27 и 28	—		38	316	261	1315	1315	860	1720
51 и 52	—	27 и 28	325	45	414	414	1860	1860	1249	2498
49 и 50	29 и 30	—		38	316	261	1340	1340	865	1730
53 и 54	—	29 и 30	288	45	414	414	1910	1910	1267	2535
55 и 56	31 и 32	—		38	316	261	1340	1340	860	1720
59 и 60	—	31 и 32	377	45	414	414	1900	1900	1257	2515
57 и 58	33 и 34	—		38	316	261	1350	1350	880	1760
61 и 62	—	33 и 34	338	45	414	414	1930	1930	1285	2570

Приложение 2
(Лист 4)

Исполненная опора по ОСТ 34-10-616	ОСТ 34-10-617	ОСТ 34-10-618	Для продольно- бóковых Дн, мм	h, мм	F, см ²	W _x , см ³	W _y , см ³	Допускаемые изгибающие моменты от сил P _x и P _y кН·см (кгс·м) при			
								P _x = P _y		P _x = 0,5 P _y	
								M _x	M _y	M _x	M _y
63 и 64	35 и 36	—	426	314	67	748	583	2880	2880	1845	3590
67 и 68	—	35 и 36						4945	4945	3225	6450
65 и 66	37 и 38	—						2900	2900	1870	3740
69 и 70	—	37 и 38						5250	5250	3430	6860
71 и 72	39 и 40	—	478	340	67	748	583	2900	2900	1870	3730
75 и 76	—	39 и 40						5120	5120	3340	6680
73 и 74	41 и 42	—						2900	2900	1870	3730
77 и 78	—	41 и 42						5370	5370	3520	7040
79 и 80	43 и 44	—	530	365	67	748	583	3070	3070	1970	3940
83 и 84	—	43 и 44						5980	5980	4030	8060
81 и 82	45 и 46	—						3110	3110	1990	3980
85 и 86	—	45 и 46						6100	6100	4100	8200
87 и 88	47 и 48	—	630	445	95	1266	1425	3940	3940	2490	4980
91 и 92	—	47 и 48						8590	8590	5600	11200
89 и 90	49 и 50	—						3950	3950	2500	5000
93 и 94	—	49 и 50						8695	8695	11530	5760

ОСТ 34-10-616-93 ÷ ОСТ 34-10-618-93

Приложение 2
(Лист 5)

Исполнения впор по		Для трубопроводов Dн, мм	h, мм	F, см ²	W _x , см ³	W _z , см ³	Допускаемые изгибающие моменты от сил P _x и P _z кН·см (кгс·м) при			
							P _z = P _x		P _z = 0,5 P _x	
ОСТ 34-10-616	ОСТ 34-10-617	ОСТ 34-10-618					M _x	M _z	M _x	M _z
95 и 96	51 и 52	—	460	100	1670	1250	6530	6530	4150	8300
99 и 100	—	51 и 52	720	129	2478	2478	10850	10850	6945	13890
97 и 98	53 и 54	—		100	1670	1250	6630	6630	4200	8400
101 и 102	—	53 и 54	510	129	2478	2478	11000	11000	7290	14580
103 и 104	55 и 56	—		100	1670	1250	6630	6630	4200	8400
107 и 108	—	55 и 56	820	129	2478	2478	11000	11000	7290	14580
105 и 106	57 и 58	—		100	1670	1250	6630	6630	4200	8400
109 и 110	—	57 и 58	560	129	2478	2478	11140	11140	7390	14780
111 и 112	59 и 60	—		140	2595	1802	9880	9880	6215	12430
115 и 116	—	59 и 60	920	187	4190	4190	19480	19480	12680	25360
113 и 114	61 и 62	—		140	2595	1802	9940	9940	6250	12500
117 и 118	—	61 и 62	610	187	4190	4190	20130	20130	13170	26340
119 и 120	63 и 64	—		140	2595	1802	9940	9940	6250	12500
123 и 124	—	63 и 64	1020	187	4190	4190	20130	20130	13170	26340
121 и 122	65 и 66	—		140	2595	1802	9940	9940	6450	12900
125 и 126	—	65 и 66	660	187	4190	4190	20790	20790	13580	27160

ОСТ 34-10-616-93 ÷ ОСТ 34-10-618-93

Приложение 2
(лист 6)

Исполнения опор по		Для трубопро- водов Дн, мм	h, мм	F, см ²	W _x , см ³	W _y , см ³	Допускаемые изгибающие моменты от сил P _x и P _y кН·см (кгс·м) при					
ОСТ 34-10-616	ОСТ 34-10-617						ОСТ 34-10-618	P _x = P _y		P _x = 0,5 P _y		M _x
127 и 128	67 и 68	—	710	166	3647	2675	14300	14300	9090	9090	19190	19190
131 и 132	—	67 и 68	760	215	5534	5834	28110	28110	18640	18640	37260	37260
129 и 130	69 и 70	—		156	3647	2675	14360	14360	9120	9120	18240	18240
133 и 134	—	69 и 70	810	215	5534	5534	28350	28350	18800	18800	37690	37690
135 и 136	71 и 72	—		166	3647	2675	14400	14400	9150	9150	18300	18300
139 и 140	—	71 и 72	860	229	6073	6456	32070	32070	21420	21420	42850	42850
137 и 138	73 и 74	—		166	3647	2675	14400	14400	9150	9150	18300	18300
141 и 142	—	73 и 74	910	229	6073	6456	32160	32160	21560	21560	43170	43170
143 и 144	75 и 76	—		218	5252	3616	20100	20100	12650	12650	25300	25300
147 и 148	—	75 и 76	960	293	8555	8555	44130	44130	29250	29250	50500	50500
145 и 146	77 и 78	—		218	5252	3616	20160	20160	12650	12650	25310	25310
149 и 150	—	77 и 78	293	8555	8555	44350	44350	29420	29420	50850	50850	

Приложение 3
(Листов 14)

Опоры приварные (швеллерные и уголкового)

Исполнение опор по ОСТ 34-10-615 для трубопроводов из стали		Для трубопроводов Дн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам					
			Л8-147.000			Л8-148.000		
			без подушки	с подушкой		без подушки	с подушкой	
углер.	корроз.		углерод.		корроз.	углерод.		корроз.
01	02	89	Л8-147.000	-26	-01	—	—	—
03	04	108	-02	-27	-03	—	—	—
05	06	133	-04	-28	-05	—	—	—
07	08	159	-06	-29	-07	—	—	—
09	10	219	-08	-30	-09	—	—	—
11	12	273	-10	-31	-11	—	—	—
13	14	325	-12	-32	-13	—	—	—
15	16	377	-14	-33	-15	—	—	—
17	18	426	-16	-34	-17	—	—	—
19	20	478	-18	-35	-19	—	—	—
21	22	530	-20	-36	-21	—	—	—
23	24	630	-22	-37	-23	—	—	—
25	26	720	-24	-38	-25	—	—	—
27	28	820	—	—	—	Л8-148.000	-12	-01
29	30	920	—	—	—	-02	-13	-03
31	32	1020	—	—	—	-04	-14	-05
33	34	1220	—	—	—	-06	-15	-07
35	36	1420	—	—	—	-08	-16	-09
37	38	1620	—	—	—	-10	-17	-11

Приложение 3
(лист 2)

Опоры приварные

Исполнения опор по ОСТ 34-10-615 для трубопроводов из стали		Для трубопроводов Dн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
			Л8-190.000 скользящие и неподвижные		Л8-191.000 неподвижные	
углер.	корроз.		углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
01	02	57	Л8-190.000	Л8-190.000-01	Л8-191.000	Л8-191.000-01
03	04	76	-02	-03	-02	-03
05	06	89	-04	-05	-04	-05
07	08	108	-06	-07	—	—
09	10		-08	-09	—	—
11	12		—	—	-06	-07
13	14		—	—	-08	-09
15	16	133	-10	-11	—	—
17	18		-12	-13	—	—
19	20		—	—	-10	-11
21	22		—	—	-12	-13
23	24	159	-14	-15	—	—
25	26		-16	-17	—	—
27	28		—	—	-14	-15
29	30		—	—	-16	-17
31	32	219	-18	-19	—	—
33	34		-20	-21	—	—
35	36		—	—	-18	-19
37	38		—	—	-20	-21

Опоры приварные

Исполнения опор по ОСТ 34-10-616 для трубопроводов из стали		Для трубопроводов Дн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
			Л8-190.000		Л8-191.000	
углер.	корроз.		скользящие и неподвижные		неподвижные	
			углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
39	40	273	Л8-190.000-22	Л8-190.000-23	—	—
41	42		-24	-25	—	—
43	44		—	—	Л8-191.000-22	Л8-191.000-23
45	46		—	—	-24	-25
47	48	325	-26	-27	—	—
49	50		-28	-29	—	—
51	52		—	—	-26	-27
53	54		—	—	-28	-29
55	56	377	-30	-31	—	—
57	58		-32	-33	—	—
59	60		—	—	-30	-31
61	62		—	—	-32	-33
63	64	426	-34	-35	—	—
65	66		-36	-37	—	—
67	68		—	—	-34	-35
69	70		—	—	-36	-37
71	72	478	-38	-39	—	—
73	74		-40	-41	—	—
75	76		—	—	-38	-39
77	78		—	—	-40	-41

ОСТ 34-10-615-93 ÷ ОСТ 34-10-623-93

Приложение 3
(лист 4)

Опоры приварные

Исполнение опор по ОСТ 34-10-615 для трубопроводов из стали		Для трубопроводов Дн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
			Л8-190.000		Л8-191.000	
углер.	корроз.		скользящие и неподвижные		неподвижные	
			углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
79	80	530	Л8-190.000-42	Л8-190.000-43	—	—
81	82		-44	-45	—	—
83	84		—	—	Л8-191.000-42	Л8-191.000-43
85	86		—	—	-44	-45
87	88	530	-46	-47	—	—
89	90		-48	-49	—	—
91	92		—	—	-46	-47
93	94		—	—	-48	-49
95	96	720	-50	-51	—	—
97	98		-52	-53	—	—
99	100		—	—	-50	-51
101	102		—	—	-52	-53
103	104	820	-54	-55	—	—
105	105		-56	-57	—	—
107	108		—	—	-54	-55
109	110		—	—	-56	-57
111	112	920	-58	-59	—	—
113	114		-60	-61	—	—
115	116		—	—	-58	-59
117	118		—	—	-60	-61

Опоры приварные

Исполнения опор по ОСТ 34-10-615 для трубопроводов из стали		Для трубопроводов Дн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
			Л8-190.000		Л8-191.000	
углер.	корроз.		скользящие и неподвижные		неподвижные	
			углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
119	120	1020	Л8-190.000-62	Л8-190.000-63	—	—
121	122		-64	-65	—	—
123	124		—	—	Л8-191.000-62	Л8-191.000-63
125	126		—	—	-64	-65
127	128	1220	-66	-67	—	—
129	130		-68	-69	—	—
131	132		—	—	-66	-67
133	134		—	—	-68	-69
135	136	1420	-70	-71	—	—
137	138		-72	-73	—	—
139	140		—	—	-70	-71
141	142		—	—	-72	-73
143	144	1620	-74	-75	—	—
145	146		-76	-77	—	—
147	148		—	—	-74	-75
149	150		—	—	-76	-77

ОСТ 34-10-615-93:ОСТ 34-10-623-93

Приложение 3
(Лист 6)

Опоры хомутовые и бугельные

Исполнение опор по ОСТ 34-10-617 ОСТ 34-10-618 для трубопроводов из стали		Для трубопроводов Дн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
углер.	корроз.		Л8-192.000 и Л8-194.000		Л8-193.000 и Л8-150.000	
		скользящие		неподвижные		
			углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
01	02	57	Л8-192.000	Л8-192.000-01	Л8-193.000	Л8-193.000-01
03	04	76	-02	-03	-02	-03
05	06	89	-04	-05	-04	-05
07	08	108	-06	-07	-06	-07
09	10		-08	-09	-08	-09
11	12	133	-10	-11	-10	-11
13	14		-12	-13	-12	-13
15	16	159	-14	-15	-14	-15
17	18		-16	-17	-16	-17
19	20	219	Л8-194.000	Л8-194.000-01	Л8-150.000	Л8-150.000-01
21	22		-02	-03	-02	-03
23	24	273	-04	-05	-04	-05
25	26		-06	-07	-06	-07
27	28	325	-08	-09	-08	-09
29	30		-10	-11	-10	-11
31	32	377	-12	-13	-12	-13
33	34		-14	-15	-14	-15
35	36	426	-16	-17	-16	-17
37	38		-18	-19	-18	-19

ОСТ 34-10-615-93 ÷ ОСТ 34-10-623-93

Приложение 3
(лист 7)

Опоры хомутовые и бугельные

Исполнения опор по ОСТ 34-10-617 ОСТ 34-10-618 для трубопроводов из стали		Для трубопроводов Dн, мм	Исполнения опор по рабочим чертежам			
углер.	корроз.		Л8-192.000 и Л8-194.000		Л8-193.000 и Л8-150.000	
		скользящие		неподвижные		
углерод.	корроз.	углерод.	корроз.	углерод.	корроз.	
39	40	478	Л8-194.000-20	Л8-194.000-21	Л8-150.000-20	Л8-150.000-21
41	42		-22	-23	-22	-23
43	44	530	-24	-25	-24	-25
45	46		-26	-27	-26	-27
47	48	630	-28	-29	-28	-29
49	50		-30	-31	-30	-31
51	52	720	-32	-33	-32	-33
53	54		-34	-35	-34	-35
55	56	820	-36	-37	-36	-37
57	58		-38	-39	-38	-39
59	60	920	-40	-41	-40	-41
61	62		-42	-43	-42	-43
63	64	1020	-44	-45	-44	-45
65	66		-46	-47	-46	-47
67	68	1220	-48	-49	-48	-49
69	70		-50	-51	-50	-51
71	72	1420	-52	-53	-52	-53
73	74		-54	-55	-54	-55
75	76	1620	-56	-57	-56	-57
77	78		-58	-59	-58	-59

ОСТ 34-10-615-93 ÷ ОСТ 34-10-623-93

Приложение 3
(Лист 8)

Исполнение опор по ОСТ 34-10-619 ОСТ 34-10-620 для трубопрово- дов из стали		Исполнения опор по рабочим чертежам				
		Тип	Л8-196.000 Опоры катковая		Л8-197.000 Опоры с направляющим хомутом	
			углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
01	02	1	Л8-196.000	Л8-196.000-01	Л8-197.000	Л8-197.000-01
03	04	2	-02	-03	-26	-27
05	06	1	-04	-05	-02	-03
07	08	2	-06	-07	-28	-29
09	10	1	-08	-09	-04	-05
11	12	2	-10	-11	-30	-31
13	14	1	-12	-13	-06	-07
15	16	2	-14	-15	-32	-33
17	18	1	-16	-17	-08	-09
19	20	2	-18	-19	-34	-35
21	22	1	-20	-21	-10	-11
23	24	2	-22	-23	-36	-37
25	26	1	-24	-25	-12	-13
27	28	2	-26	-27	-38	-39
29	30	1	-28	-29	-14	-15
31	32	2	-30	-31	-40	-41

Приложение 3
(лист 9)

Исполнение опор по ОСТ 34-10-619 ОСТ 34-10-620 для трубопрово- дов из сталей		Исполнения опор по рабочим чертежам				
		Тип	Л8-196.000 Опора катковая		Л8-197.000 Опора с направляющим хомутом	
			углерод.	корроз.	углерод.	корроз.
33	34	1	Л8-196.000-32	Л8-196.000-33	Л8-197.000-16	Л8-197.000-17
35	36	2	-34	-35	-42	-43
37	38	1	-36	-37	-18	-19
39	40	2	-38	-39	-44	-45
41	42	1	-40	-41	-20	-21
43	44	2	-42	-43	-46	-47
45	46	1	—	—	-22	-23
47	48	2	—	—	-48	-49
49	50	1	—	—	-24	-25
51	52	2	—	—	-50	-51

ОСТ34-10-615-93÷ОСТ34-10-623-93

Приложение 3
(Лист 10)

Опоры для сварных и крутоизогнутых отводов

Исполнения опор по ОСТ 34-10-621 ОСТ 34-10-622	Исполнения опор по рабочим чертежам	
	Л8-198.000 СБ	Л8-200.000 СБ
01	Л8-198.000	Л8-200.000
02	-01	-01
03	-02	-02
04	-03	-03
05	-04	-04
06	-05	-05
07	-06	-06
08	-07	-07
09	-08	-08
10	-09	-09
11	-10	-10
12	-11	-11
13	-12	-12
14	-13	-13
15	-14	-14
16	-15	-15
17	-16	-16
18	-17	-17
19	-18	
20	-19	
21	-20	
22	-21	

ОСТ 34-10-615-93 ÷ ОСТ 34-10-623-93

Приложение 3.
(лист 11)

Исполнение опор по ОСТ 34-10-623 для трубопроводов из стали		Исполнение опор по рабочим чертежам Л8-180.000 Опора скользящая направляющая	
Углерод.	Коррозион.	Углерод.	Коррозион.
01	02	Л8-180.000	Л8-180.000-01
03	04	-02	-03
05	06	-04	-05
07	08	-06	-07
09	10	-08	-09
11	12	-10	-11
13	14	-12	-13
15	16	-14	-15
17	18	-16	-17
19	20	-18	-19
21	22	-20	-21
23	24	-22	-23
25	26	-24	-25
27	28	-26	-27
29	30	-28	-29
31	32	-30	-31
33	34	-32	-33
35	36	-34	-35
37	38	-36	-37
39	40	-38	-39
41	42	-40	-41
43	44	-42	-43

ОСТ34-10-615-93:ОСТ34-10-623 93

Приложение 3
(Лист 12)

Исполнение опор по ОСТ34-10-623 для трубопроводов из стали		Исполнение опор по рабочим чертежам Л8-180.000 Опора скользящая направляющая	
Углерод.	Коррозион.	Углерод.	Коррозион.
45	46	Л8-180.000-44	Л8-180.000-45
47	48	-46	-47
49	50	-48	-49
51	52	-50	-51
53	54	-52	-53
55	56	-54	-55
57	58	-56	-57
59	60	-58	-59
61	62	-60	-61
63	64	-62	-63
65	66	-64	-65
67	68	-66	-67
69	70	-68	-69
71	72	-70	-71
73	74	-72	-73
75	76	-74	-75
77	78	-76	-77
79	80	-78	-79
81	82	-80	-81
83	84	-82	-83
85	86	-84	-85
87	88	-86	-87

ОСТ 34-10-615-93 ÷ ОСТ 34-10-623-93

Приложение 3
(лист 13)

Исполнение опор по ОСТ 34-10-623 для трубопроводов из стали		Исполнение опор по рабочим чертежам	
		Л8-180.000 Опора скользящая направляющая	
Углерод.	Коррозион.	Углерод.	Коррозион.
89	90	Л8-180.000 - 88	Л8-180.000 - 89
91	92	- 90	- 91
93	94	- 92	- 93
95	96	- 94	- 95
97	98	- 96	- 97
99	100	- 98	- 99
101	102	- 100	- 101
103	104	- 102	- 103
105	106	- 104	- 105
107	108	- 106	- 107
109	110	- 108	- 109
111	112	- 110	- 111
113	114	- 112	- 113
115	116	- 114	- 115
117	118	- 116	- 117
119	120	- 118	- 119
121	122	- 120	- 121
123	124	- 122	- 123
125	126	- 124	- 125
127	128	- 126	- 127
129	130	- 128	- 129
131	132	- 130	- 131

ОСТ34-10-615-93:ОСТ34-10-623-93

Приложение 3
(лист 14)

<i>Исполнение опор по ОСТ 34-10-623 для трубопроводов из стали</i>		<i>Исполнение опор по рабочим чертежам Л8-180.000 Опора скользящая направляющая</i>	
<i>Углерод.</i>	<i>Коррозион.</i>	<i>Углерод.</i>	<i>Коррозион.</i>
133	134	Л8-180.000-132	Л8-180.000-133
135	136	-134	-135
137	138	-136	-137
139	140	-138	-139
141	142	-140	-141
143	144	-142	-143
145	146	-144	-145
147	148	-146	-147
149	150	-148	-149
151	152	-150	-151
153	154	-152	-153
155	156	-154	-155